

NOUVELLE NORME NF X 08-070

EN SYNTHÈSE



Cette nouvelle norme est le fruit du travail entre professionnels de la sécurité incendie pour :

- > faciliter la compréhension des plans avec des symboles plus claires
- > renforcer le rôle du plan d'évacuation et du plan d'intervention



CE QUI NE CHANGE PAS

Le respect de la norme garantit la bonne conception et fabrication de vos plans de sécurité incendie :

- > Des consignes de sécurité adaptées (ERP, habitation, parking, hôtel, hôpital...)
- > Des informations lisibles et visibles pour une compréhension efficace
- > Une représentation simple et compréhensible de la structure du bâtiment
- > Une installation des plans aux points stratégiques

Plans d'évacuation : point d'accès principaux, à proximité des escaliers ou ascenseurs, aux principales jonctions et intersections, à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuation

Plans d'intervention : à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment (avec une représentation du sous-sol, RDC + étages)



CE QUI CHANGE POUR DE MEILLEURS PLAN D'EVACUATION & PLANS D'INTERVENTION

Des nouveaux symboles de la NF X 08-070 sont utilisés pour les plans :

Extincteur



Déclencheur manuel



Issue finale de secours



.....

Une liste de symboles est préconisée pour chaque type de plan :

- > une liste de symboles unique pour des plans d'évacuation lisibles et simples (itinéraire d'évacuation, sorties, EAS, moyens d'alarme et équipements de première intervention)



- > une liste de symboles unique et spécifique et adaptée au personnel d'intervention / aux sapeurs-pompiers (éléments de base, éléments concernant la sécurité incendie, les éléments de défense extérieure, les éléments concernant les installations techniques)



* Exemples / liste des symboles non exhaustive

A NOTER : la liste des symboles complète est disponible dans notre base



A NOTER


Afin de garantir la qualité de vos plans, les éléments à faire figurer doivent être précis.

> Plan d'évacuation: le plan actualisé du site, l'identification des itinéraires d'évacuation, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan, l'emplacement des zones de refuge et point de rassemblement.

> Plan d'intervention: le plan actuel du site, l'intégralité des niveaux, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan (emplacement des locaux techniques, zones de mise en sécurité...).

PLAN D'EVACUATION

APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN D'EVACUATION SIMPLE ET COMPREHENSIBLE

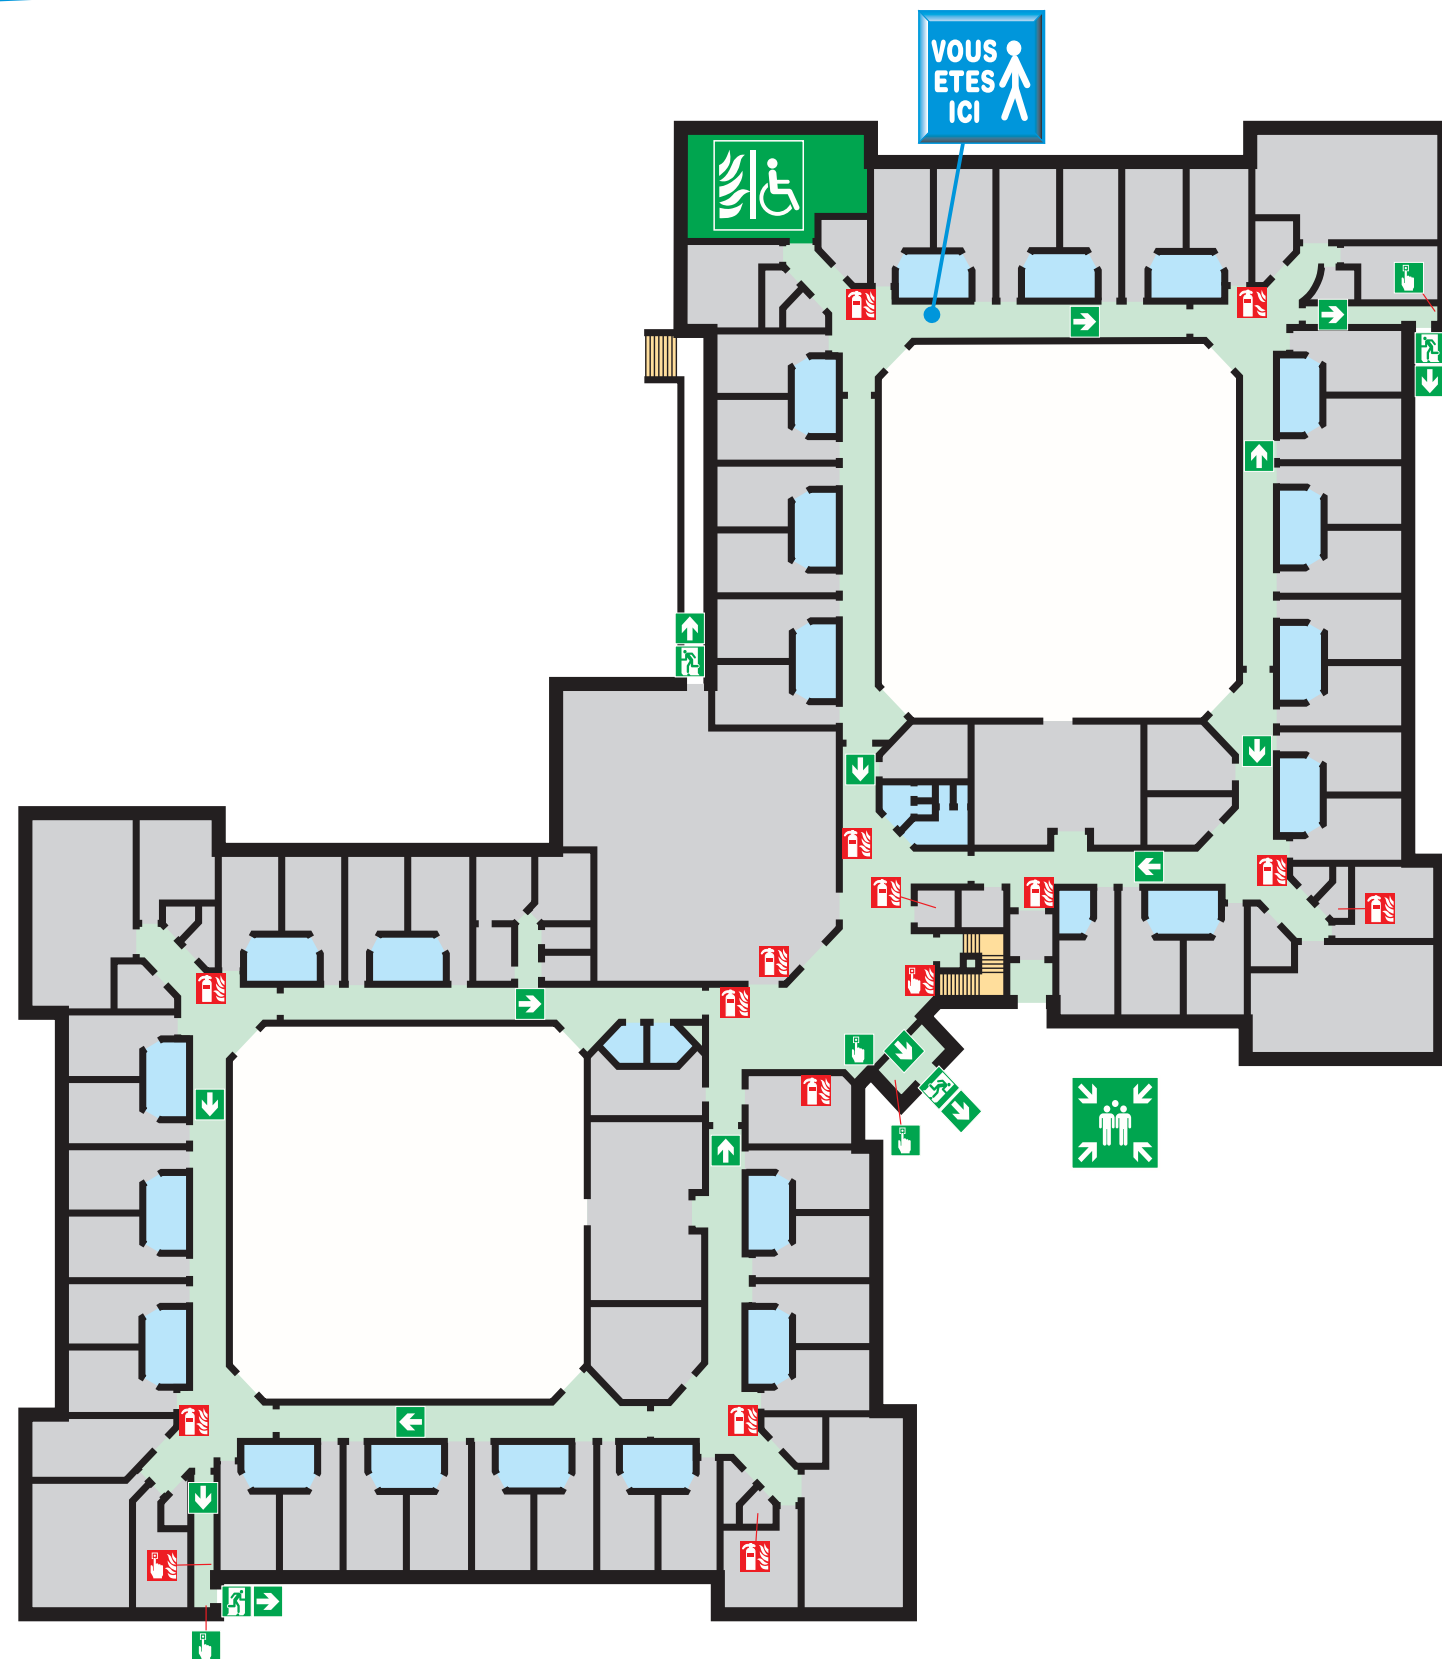



LEGENDE

	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Extincteur
	Décontamination issue de secours
	Issue finale
	Cheminement d'évacuation
	Point de rassemblement
	Espace d'attente sécurisé
	Circulation
	Vestiaires sanitaires

PE A3 PL00-
TH-05/13-35xxxx.xx

PLAN D'INTERVENTION

APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN SPECIFIQUE ET ADAPTE AU SERVICE DES SECOURS. Lecture dans l'urgence.

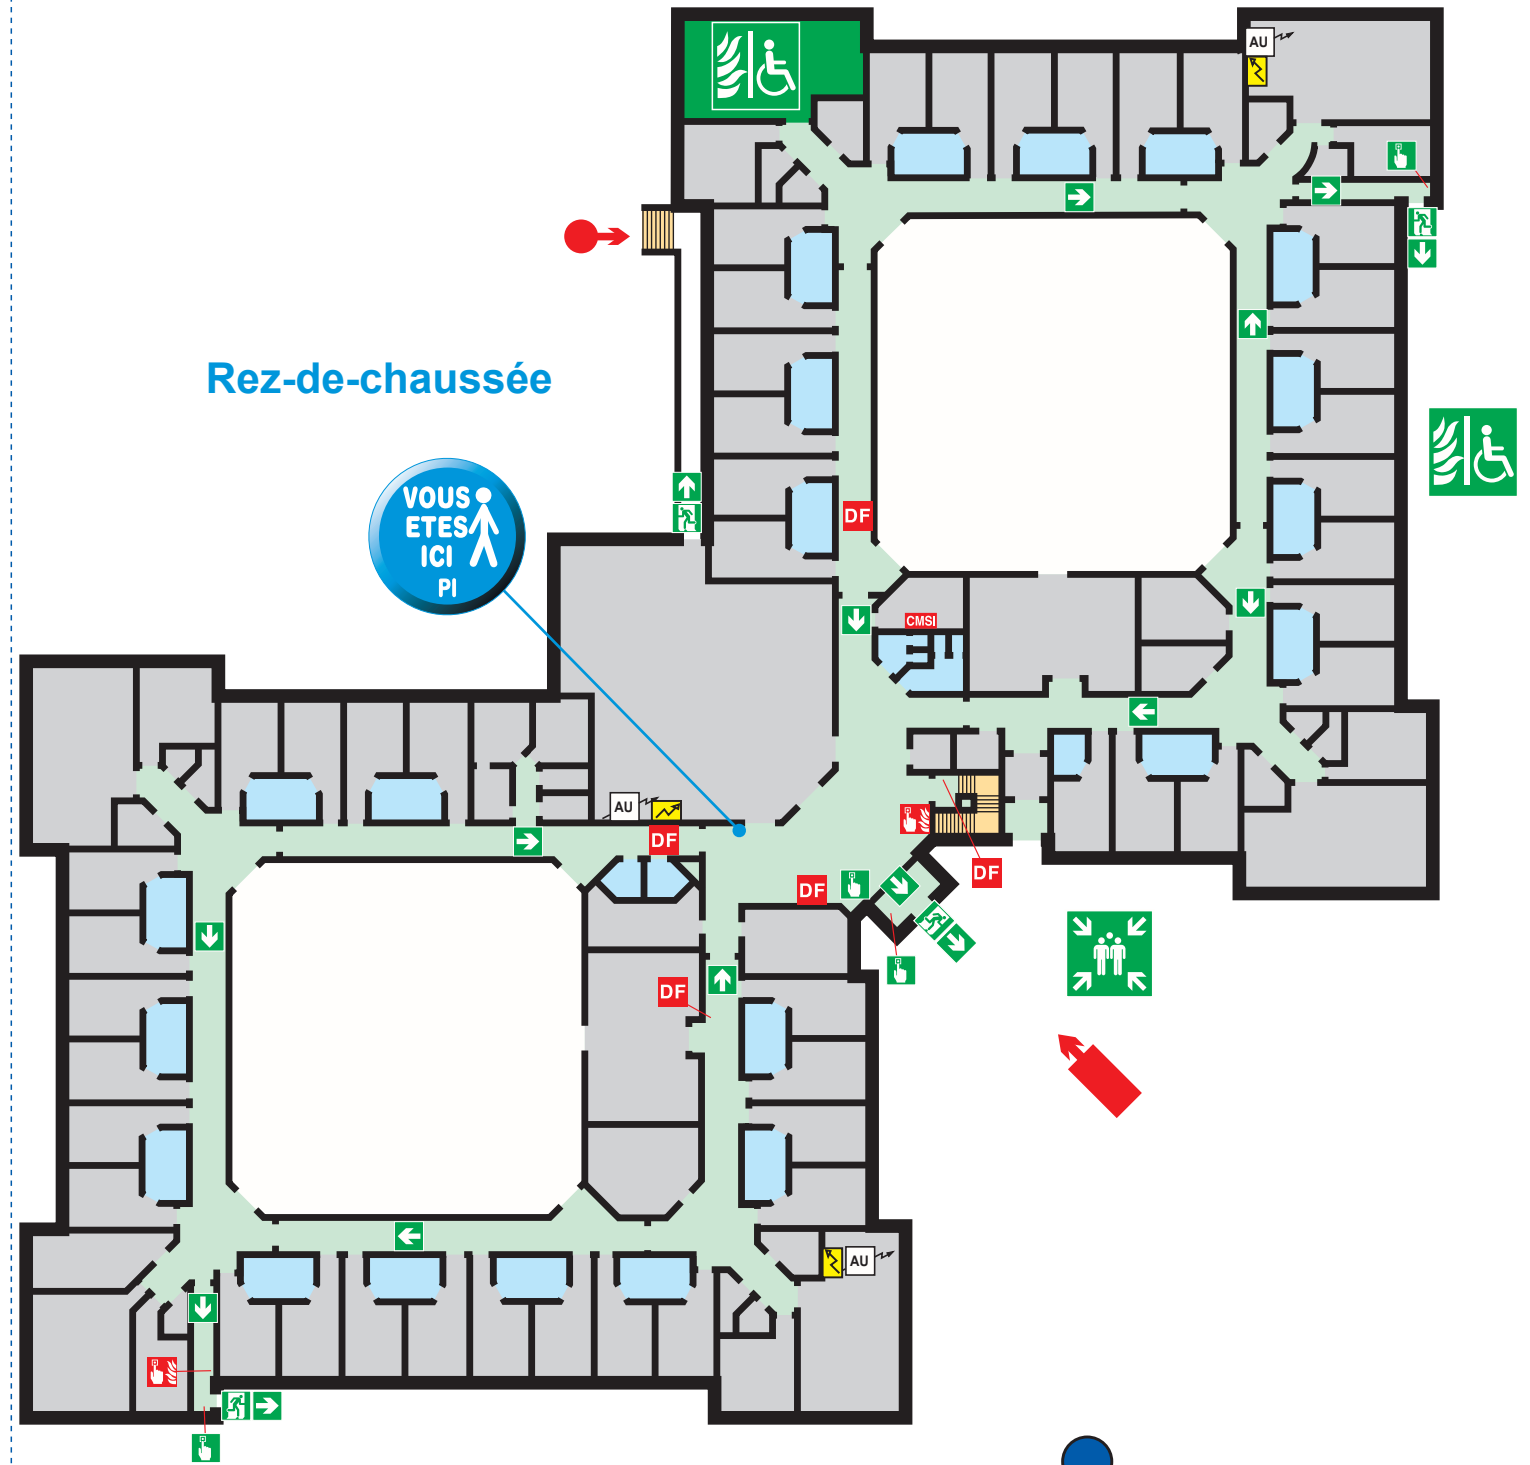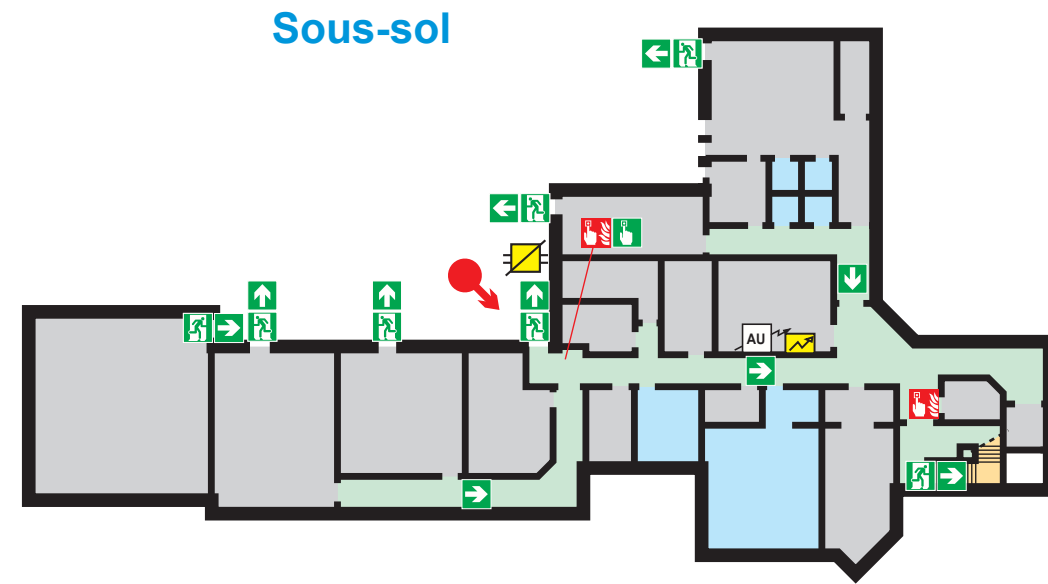

LEGENDE

	Accès pompiers principal		Décondamnation issue de secours
	Accès pompiers		Issue finale
	Déclencheur manuel d'alarme incendie		Cheminement d'évacuation
	Commande de désenfumage		Point de rassemblement
	Centralisateur de mise en sécurité incendie		Espace d'attente sécurisé
	Coupure gaz		Circulation
	Armoire électrique		Vestiaires sanitaires
	Poteau d'incendie		Poteau d'incendie
	Arrêt d'urgence		Arrêt d'urgence

PI A3 PL00-
TH-05/13-35xxx.PI-xx

NF X 08-070

UNE PROCEDURE A RESPECTER

IMPORTANT : afin de rester conforme à la norme NF X 08-070, il est important de respecter les règles suivantes. En cas de validation finale, il est impératif

- de renseigner notre CARTOUCHE DE LIAISON
- de cocher la partie "couleur orange" et "couleur rose"

1 1er CAS D'APPLICATION STRICTE

"**CARTON ROSE**" : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.

"**CARTON ORANGE**" : nous appliquons DES SYMBOLES UNIQUES de la NF X 08 070 par type de plan.

R	1 PE A3 plast. cadre gris	VEUILLEZ VERIFIER L'INTEGRALITE DU DOCUMENT: - ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN - POSITION ET NOMBRE DE PLANS - CONSIGNES DE SECURITE (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)	<input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input checked="" type="checkbox"/> Sans modifications
	Dossier N°: 35 par : Thibaud le: 01/06/14	<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES *(plans papier facturés)
Collaborateur: M. Votre N° de CV:		Signature: (pour tirage) IMPERATIF	
ACCORD DU CLIENT : <input checked="" type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI		<input type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)	

2 2ème CAS D'APPLICATION SOUPLE

"**CARTON ROSE**" : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.

"**CARTON ORANGE**" : nous appliquons des symboles de la Norme NF X 08-070, et en accord avec l'établissement (par exception), tous les symboles sont reportés sur **TOUS LES PLANS** (selon les termes de la NF X 08-070), voir extrait de la Norme dans la page à suivre

R	1 PE A3 plast. cadre gris	VEUILLEZ VERIFIER L'INTEGRALITE DU DOCUMENT: - ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN - POSITION ET NOMBRE DE PLANS - CONSIGNES DE SECURITE (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)	<input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input checked="" type="checkbox"/> Sans modifications
	Dossier N°: 35 par : Thibaud le: 01/06/14	<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES *(plans papier facturés)
Collaborateur: M. Votre N° de CV:		Signature: (pour tirage) IMPERATIF	
ACCORD DU CLIENT : <input type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI		<input checked="" type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)	


ANNEXES

NF X 08-070








PLAN D'EVACUATION

CE QUI CHANGE / LISTE COMPLETE DES SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D'EVACUATION











ANCIENNE NORME 60-303

-  Cheminement d'évacuation
-  Issue finale
-  Point de rassemblement
-  Espace d'attente sécurisé
-  Défibrillateur
-  Pharmacie

NORME NF X 08-070

- 
ou
 Cheminement d'évacuation
-  Issue finale
-  Point de rassemblement
-  Espace d'attente sécurisé
-  Défibrillateur
-  Pharmacie


ANCIENNE NORME 60-303

-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Téléphone
-  Extincteur C02
-  Extincteur à poudre
-  Extincteur à eau pulvérisée
-  Extincteur C02 sur roues
-  Extincteur à poudre sur roues
-  Extincteur à eau pulvérisée sur roues
-  Robinet d'incendie armé
-  Porte coupe-feu





NORME NF X 08-070

-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Téléphone de sécurité incendie
-  Extincteur
-
-  Extincteur sur roues
-
-  Robinet d'incendie armé
-  Porte coupe-feu

ANCIENNE NORME 60-303

-  Ascenseurs monte-charge
-
-  Vous êtes ici




















NORME NF X 08-70

-  Ascenseur
-  Monte-charge
-  Elévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)
-  Vous êtes ici




PLAN D'INTERVENTION

CE QUI CHANGE / SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D'INTERVENTION


Éléments de base

-  Cheminement d'évacuation
- ou 
-  Issue finale
-  Point de rassemblement
-  Espace d'attente sécurisé
-  Défibrillateur
-  Pharmacie
-  Ascenseur
-  Monte-charge
-  Elévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)
-  Ascenseur prioritaire
-  Vous êtes ici
-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Téléphone de sécurité incendie
-  Extincteur CO2 sur roues
-  Extincteur à poudre sur roues
-  Extincteur à eau pulvérisée sur roues
-  Robinet d'incendie armé
-  Porte coupe-feu

Éléments concernant la défense extérieure contre l'incendie

-  Poteau d'incendie
-  Bouche d'incendie
-  Point d'aspiration aménagé














Éléments concernant la sécurité incendie

-  Accès pompiers principal
-  Accès pompiers
-  Equipement divers de lutte contre l'incendie (à préciser)
-  Baie accessible
-  Accès à une toiture
-  Commande de désenfumage
-  Colonne sèche
-  Colonne humide
-  Barrage eau incendie
-  Bac à sable
-  Commande manuelle d'un extincteur automatique total à un local
-  Système sécurité incendie
-  Centralisateur de mise en sécurité incendie

Éléments concernant l'installation technique (1/2)

-  Barrage général de l'eau
-  Barrage partiel de l'eau
-  Raccord égout
-  Gaz sous pression
-  Produits dangereux pour la santé et l'environnement
-  Produits explosifs
-  Vanne d'arrêt fioul vanne - police
-  Raccord ZAG
-  Arrêt d'urgence
-  Transformateur
-  Local électrique
-  Coupure électricité basse tension
-  Coupure électricité haute tension
-  Chauffage
-  Coupure gaz

Éléments concernant l'installation technique (2/2)

-  Coupure fluides médicaux
-  Coupure oxygène
-  Coupure hydrogène
-  Coupure air comprimé
-  Dépôt liquide inflammable
-  Dépôt fioul
-  Bouteilles de gaz
-  Vide-ordures
-  Local poubelles
-  Machinerie ascenseur/monte-charge
-  Groupe électrogène
-  Groupe climatisation
-  Groupe ventilation